

# 明志科技大學 113 學年度 第一學期第一次衛生委員會會議紀錄

時間：114 年 1 月 8 日(三)中午 12:00~13:00

地點：教學大樓 2 樓第一會議室

主席：馬副校長

記錄：劉護理師

議程：

壹、主席報告：

貳、業務報告：

一、上次會議案決議事項辦理情形：

112 學年度第二學期衛生委員會無提案。

二、衛生保健組 113 學年度第一學期工作報告

(一) 新生健康檢查相關事項：

1. 113 學年新生健檢:四技大一 997 人，4 人未健檢；碩(含進修部)+博士班 288 人，6 人未健檢。
2. 113 年 10 月 30 日(三)14:00~16:00，辦理 113 學年新生異常個案複檢通知 78 位，32 位同學前來複檢。
3. 個人疾病史與體檢異常之學生進行個案管理，至 12 月底共計 18 人。

(1)個案管理包括建檔列管、就醫治療情形、疾病現況、健康指導、治療協調、轉介服務、衛教紀錄與關懷輔導。在尊重學生意願下，得向學生及其家長瞭解病情與治療，並維護其隱私；對於具特殊性、長期性、危險性疾病之個案，需追蹤並提供護理指導。

(2)113 學年度個案管理 18 人，疾病類別為：

疾病名稱	人數	疾病名稱	人數	疾病名稱	人數
甲狀腺亢進	3	二尖瓣脫垂	1	第一型糖尿病	1
氣胸	5	卵巢癌	1	癲癇	1
氣喘	1	紅斑性狼瘡	1	瘧疾	1
異位性皮膚炎	1	心衰竭	1	VSD 第二型中度	1

(二) 健康促進活動辦理：

1、健康體位(含代謝症候群防治)辦理：

(1)113 年 12 月 10 日(二)辦理『運動防護-健康動起來!』:36 人參與。

(2)113 年 12 月 11 日(三)辦理『降尿酸/高血脂 飲食面面觀』:56 人參與。

2、性教育(愛滋防治)宣導：

(1)與林口長庚醫院感染醫學科於 113 學年度大三勞工和新生健康檢查時，辦理愛滋病免費匿名篩檢共 355 人，進行抽血篩檢與衛教宣導。

3、安全校園建置：

(1) CPR+AED 教育訓練：113 年 10 月 16 日和 10 月 23 日辦理二場中文/英文 CPR+AED 教育訓練共 74 人(本國生 50 人、境外生 24 人)。

(2)急救員訓練:113 年 11 月 23 日(六)和 11 月 24 日(日)辦理 2 天共 16 小時急救員訓練，共計 70 人次參與完成訓練。

(三) 衛保組器材借用統計：

111 學年度衛保組器材借用統計表

項目	人次	項目	人次	項目	人次	項目	人次
輪椅	6	急救箱	7	登山杖	7	血壓計	0
拐杖	17	助行器	4	腋溫體溫計	0	血氧機	0
熱敷墊	0	熱敷袋	0	安妮	1		

112 學年度衛保組器材借用統計表

項目	人次	項目	人次	項目	人次	項目	人次
輪椅	11	急救箱	21	登山杖	19	血壓計	1
拐杖	41	助行器	7	腋溫體溫計	24	血氧機	1
熱敷墊	1	熱敷袋	2	安妮	2		

113 學年度上學期衛保組器材借用統計表


項目	人次	項目	人次	項目	人次	項目	人次
輪椅	5	急救箱	7	登山杖	3	血壓計	1
拐杖	8	助行器	1	腋溫體溫計	4	血氧機	0
熱敷墊	2	熱敷袋	1	安妮	3		

(四) 111~113 學年第一學期傷病統計：

111 學年受傷人次共計:842 人次、112 學年受傷人次共計:826 人次、113 學年上學期受傷人次共計:397 人次，受傷地點、原因和性質見下列表格。


表一 受傷地點

年度	受傷地點			
	111	112	112-1	113-1
校外	343	291	147	140
校園	225	232	117	115
體育運動場	162	171	79	75
教室	22	21	14	16
宿舍	59	84	52	30
實驗室	31	27	17	21

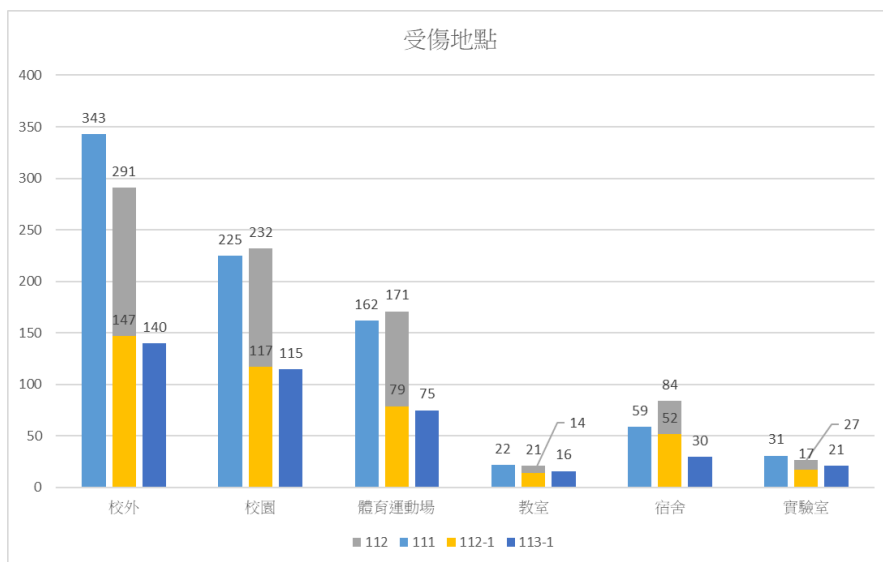


表二 受傷原因

年度	受傷原因			
	111	112	112-1	113-1
意外	569	592	324	331
車禍	169	136	60	31
運動傷害	90	89	37	26
手術	8	3	1	5
其他	6	6	4	4

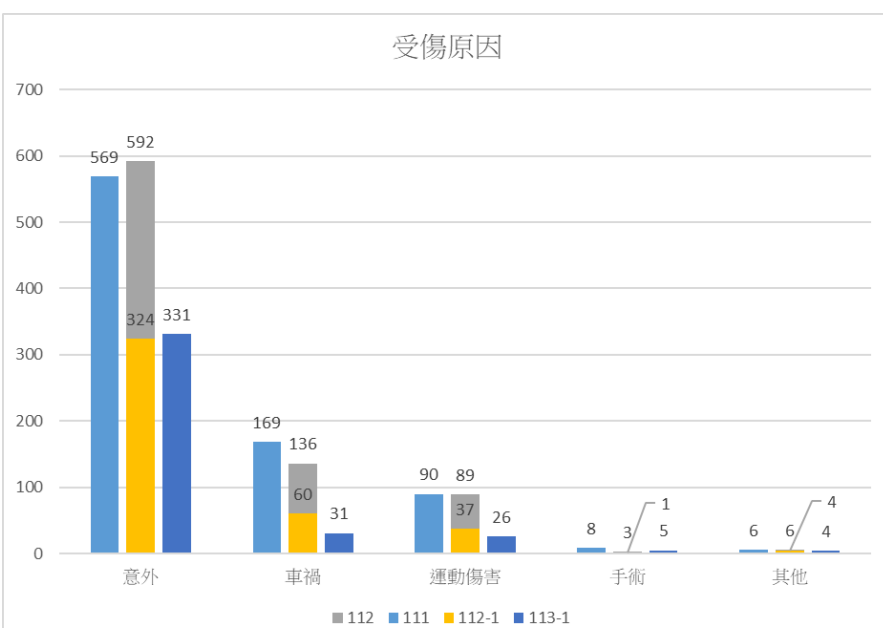

表三 受傷性質

年度	受傷性質			
	111	112	112-1	113-1
擦傷	481	504	247	211
撞傷	72	67	33	30
扭傷	63	70	44	35
灼燙傷	62	50	33	55
裂割傷	78	48	31	30
舊傷	2	5	4	3
挫傷	17	12	6	16
刺傷	8	8	4	5
骨折	1	3	1	0
蚊蟲叮咬	12	6	3	15
肌肉酸痛	10	11	5	8
其他	64	67	29	30

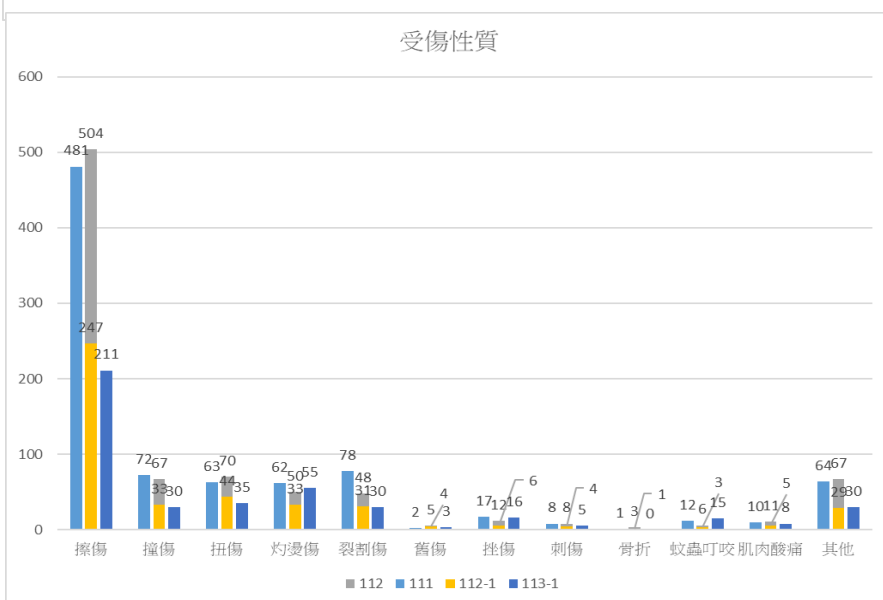

(五) 113 學年度上學期緊急傷病就醫：

1. 14 人申請車資與及慰問品補助。
2. 113 年 08 月 01 日至 113 年 12 月 31 日補助款使用 3,007 元，學校預算使用 3,670 元，共計 6,677 元。

### 三、環安室 113 學年度第一學期工作報告

- (一) 113 年 9 月 25 日下午 14:00~16:00 辦理多元性別~職場霸凌預防講座，邀請新北市勞動檢查處專家楊瑞玉心理師入校宣導，共有 129 位教職同仁參加。
- (二) 113 年 9 月 26 日下午 13:00~16:00 辦理急救人員安全衛生教育在職訓練複訓三小時課程，邀請中華民國工業安全衛生協會協助辦理，共有 19 位教職同仁參加並取得證書。
- (三) 113 年 11 月 21 日上午 9:00~11:00 辦理多元性別與愛滋防治講座，邀請新北市立聯合醫院昆明防治中心賴玉芳護理師入校宣導，共有 85 位教職同仁參加。
- (四) 校內 AED 目前共設置 11 台，分別設置於警衛室、總務處、創新大樓 1 樓、學六舍 7 樓、國際學舍、體育館 3 樓、學二舍、學五舍、田徑場、電機系、機械館等場所，已於 113 年 11 月 27 日進行檢測完畢無異常，貼片耗材到期已更換完畢。
- (五) 113 年 12 月 6 日會同職業醫學科專科醫師訪視 6 間實驗室(單操實驗室、化工技術實驗室、環境技術實驗室、水質檢驗分析實驗室、微量分析實驗室、空氣汙染控制與資源再利用實驗室)，訪視實驗室之化學藥品存放、使用紀錄、環境整潔、緊急防護急救箱用品數量等皆符合規定。
- (六) 113 年 12 月 26 日與新北市泰山衛生所合作於校內施打流感疫苗及新冠疫苗，教職員共有 40 位參加。

### 四、總務處 113 學年度第一學期工作報告：

- (一) 環境清掃：每日由外包請潔人員進行廁所及其他環境清掃及清理積水容器，每周定期巡檢全校區水溝，如發現有樹葉及淤泥等阻塞，會立即疏通，大雨過後，也會立即巡檢，以確保水溝維持暢通，避免孳生病媒蚊。
- (二) 環境消毒：為預防登革熱，每年夏天會安排校區滅蚊消毒，其餘時段則視環境狀況安排。近期於 113 年 11 月 24 日(星期六)完成全校區登革熱滅蚊消毒。
- (三) 水塔清洗：為確保校區飲用水及生活用水安全衛生，校區水塔水池之清洗頻率為每年一次。預計下次清洗於 114 年 2 月分區水塔水池之清洗。
- (四) 校園飲水機：目前全校飲水機由合約廠商賀眾企業股份有限公司每月保養維護及更換第一道濾心，每三個月更換第 2 道活性碳濾心乙次，最近一次更換日期為 113 年 12 月 25 日，水質檢驗每三個月委託環保署認可之檢驗測定機構「SGS」進行檢測，113 年 12 月 13 日共抽檢 25 台結果皆符合規定，檢驗報告依規定張貼於機台並公告於學校網頁。
- (五)

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司  
環境部許可證字號：環境部環檢字第 035 號  
飲用水樣品檢測報告

委託單位：財團法人明志科技大學  
類別：水  
樣品編號：NPD24C04021001-015.017-019  
樣品名稱：水  
樣品來源：學校自備自備桶裝水第 035 號  
樣品方法：NTEA W101.57A  
樣品地點：新北市泰山區工專路 84 號

檢測目的：定期檢測  
採樣時間：113 年 12 月 13 日 08:30 分  
止：113 年 12 月 13 日 09:42 分  
收樣時間：113 年 12 月 13 日 15:45 分  
報告日期：113 年 12 月 23 日  
報告編號：NPD24C04021001  
聯絡人：陳俊宏

項目	單位	結果	備註
飲用水水質標準	天鵝牌桶裝水		
NPD24C04021001 (109 錫)	錫 (mg/100 mL)	0	
NPD24C04021002 (110 錳)	錳 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021003 (111 鎳)	鎳 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021004 (97 揮發性有機物)	揮發性有機物 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021005 (119 銅)	銅 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021006 (120 鎘)	鎘 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021007 (118 鉻)	鉻 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021008 (117 鉛)	鉛 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021009 (116 鎘)	鎘 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021010 (114 鐵)	鐵 (mg/100 mL)	0	
NPD24C04021011 (113 錳)	錳 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021012 (112 鎳)	鎳 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021013 (111 錫)	錫 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021014 (110 錳)	錳 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021015 (109 錫)	錫 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021016 (120 鎘)	鎘 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021017 (119 銅)	銅 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021018 (118 鉻)	鉻 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021019 (117 鉛)	鉛 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021020 (116 鎘)	鎘 (mg/100 mL)	<1	

報告專用章  
台灣檢驗科技股份有限公司  
總經理：李仁榮  
副總經理：李俊宏

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司  
環境部許可證字號：環境部環檢字第 035 號  
飲用水樣品檢測報告

委託單位：財團法人明志科技大學  
類別：水  
樣品編號：NPD24C04021020-025  
樣品名稱：水  
樣品來源：學校自備自備桶裝水第 035 號  
樣品方法：NTEA W101.57A  
樣品地點：新北市泰山區工專路 84 號

檢測目的：定期檢測  
採樣時間：113 年 12 月 13 日 08:30 分  
止：113 年 12 月 13 日 09:42 分  
收樣時間：113 年 12 月 13 日 15:45 分  
報告日期：113 年 12 月 23 日  
報告編號：NPD24C04021001  
聯絡人：陳俊宏

項目	單位	結果	備註
飲用水水質標準	天鵝牌桶裝水		
NPD24C04021020 (129 錫)	錫 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021021 (128 錳)	錳 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021022 (124 鎳)	鎳 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021023 (125 錫)	錫 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021024 (123 銅)	銅 (mg/100 mL)	<1	
NPD24C04021025 (122 鎘)	鎘 (mg/100 mL)	<1	

報告專用章  
台灣檢驗科技股份有限公司  
總經理：李仁榮  
副總經理：李俊宏

